



根据供电局要求调整配电房设计，配电房室内分隔局部调整，绝对标高改为27.3，建筑面层绝对标高改为28.1
配电房屋顶结构绝对标高改为33.7。

原走廊改为电表间，面积11.34平方米

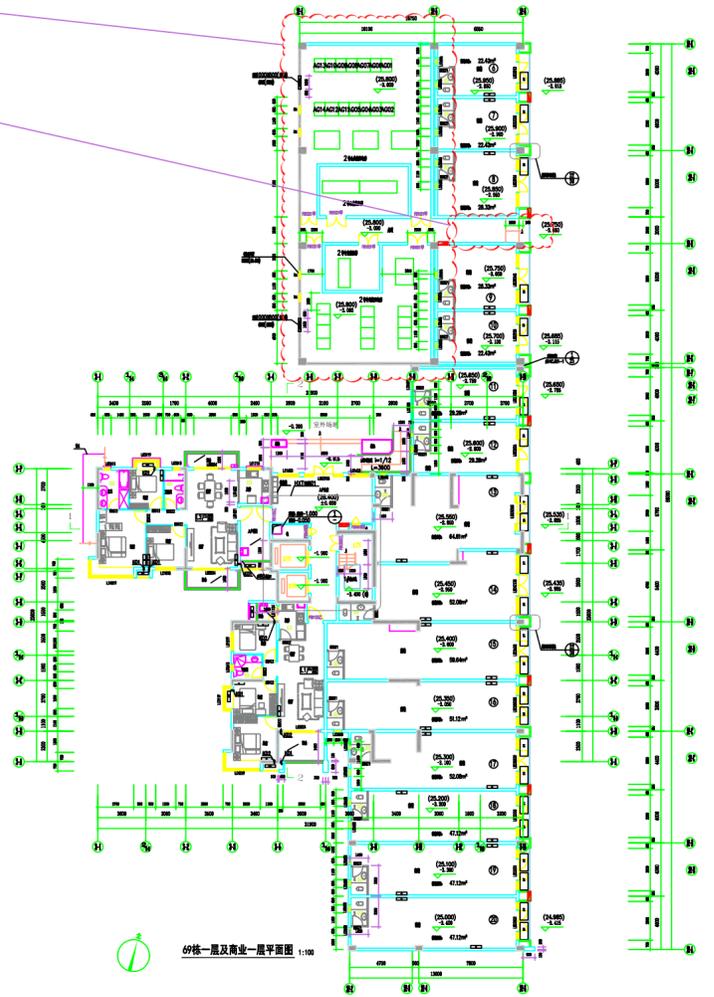

根据供电局要求调整配电房设计，
配电房屋顶结构绝对标高改为33.7。

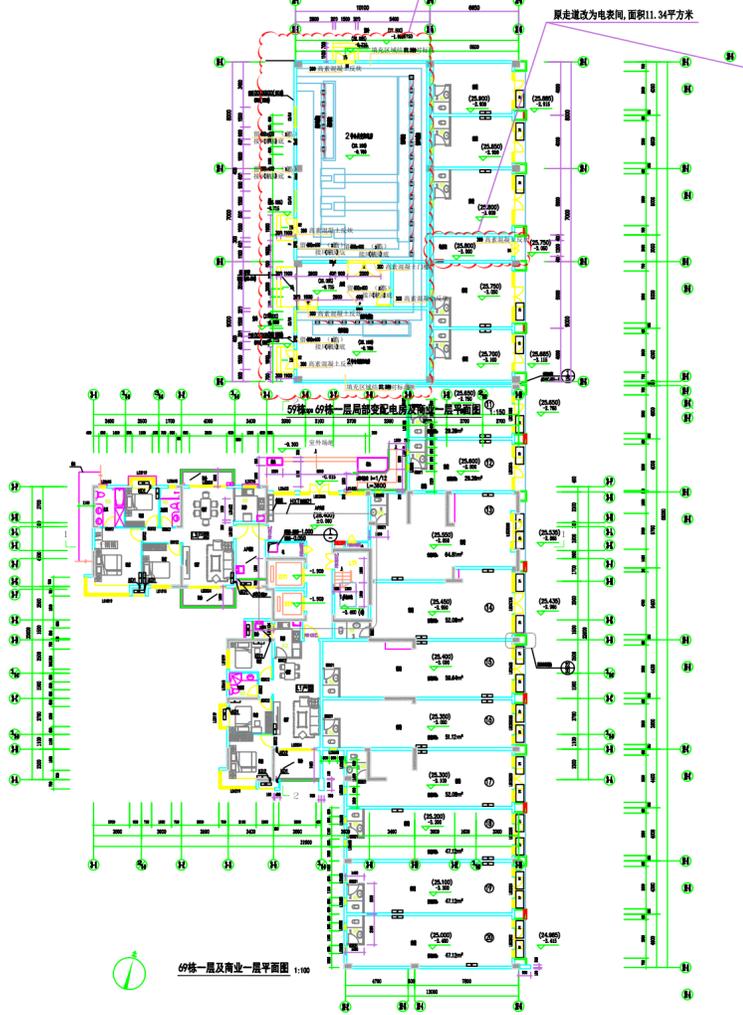