


室外消火栓接管径100时按图集13S201-SS100/65-1.1

详见：13S201.19施工。

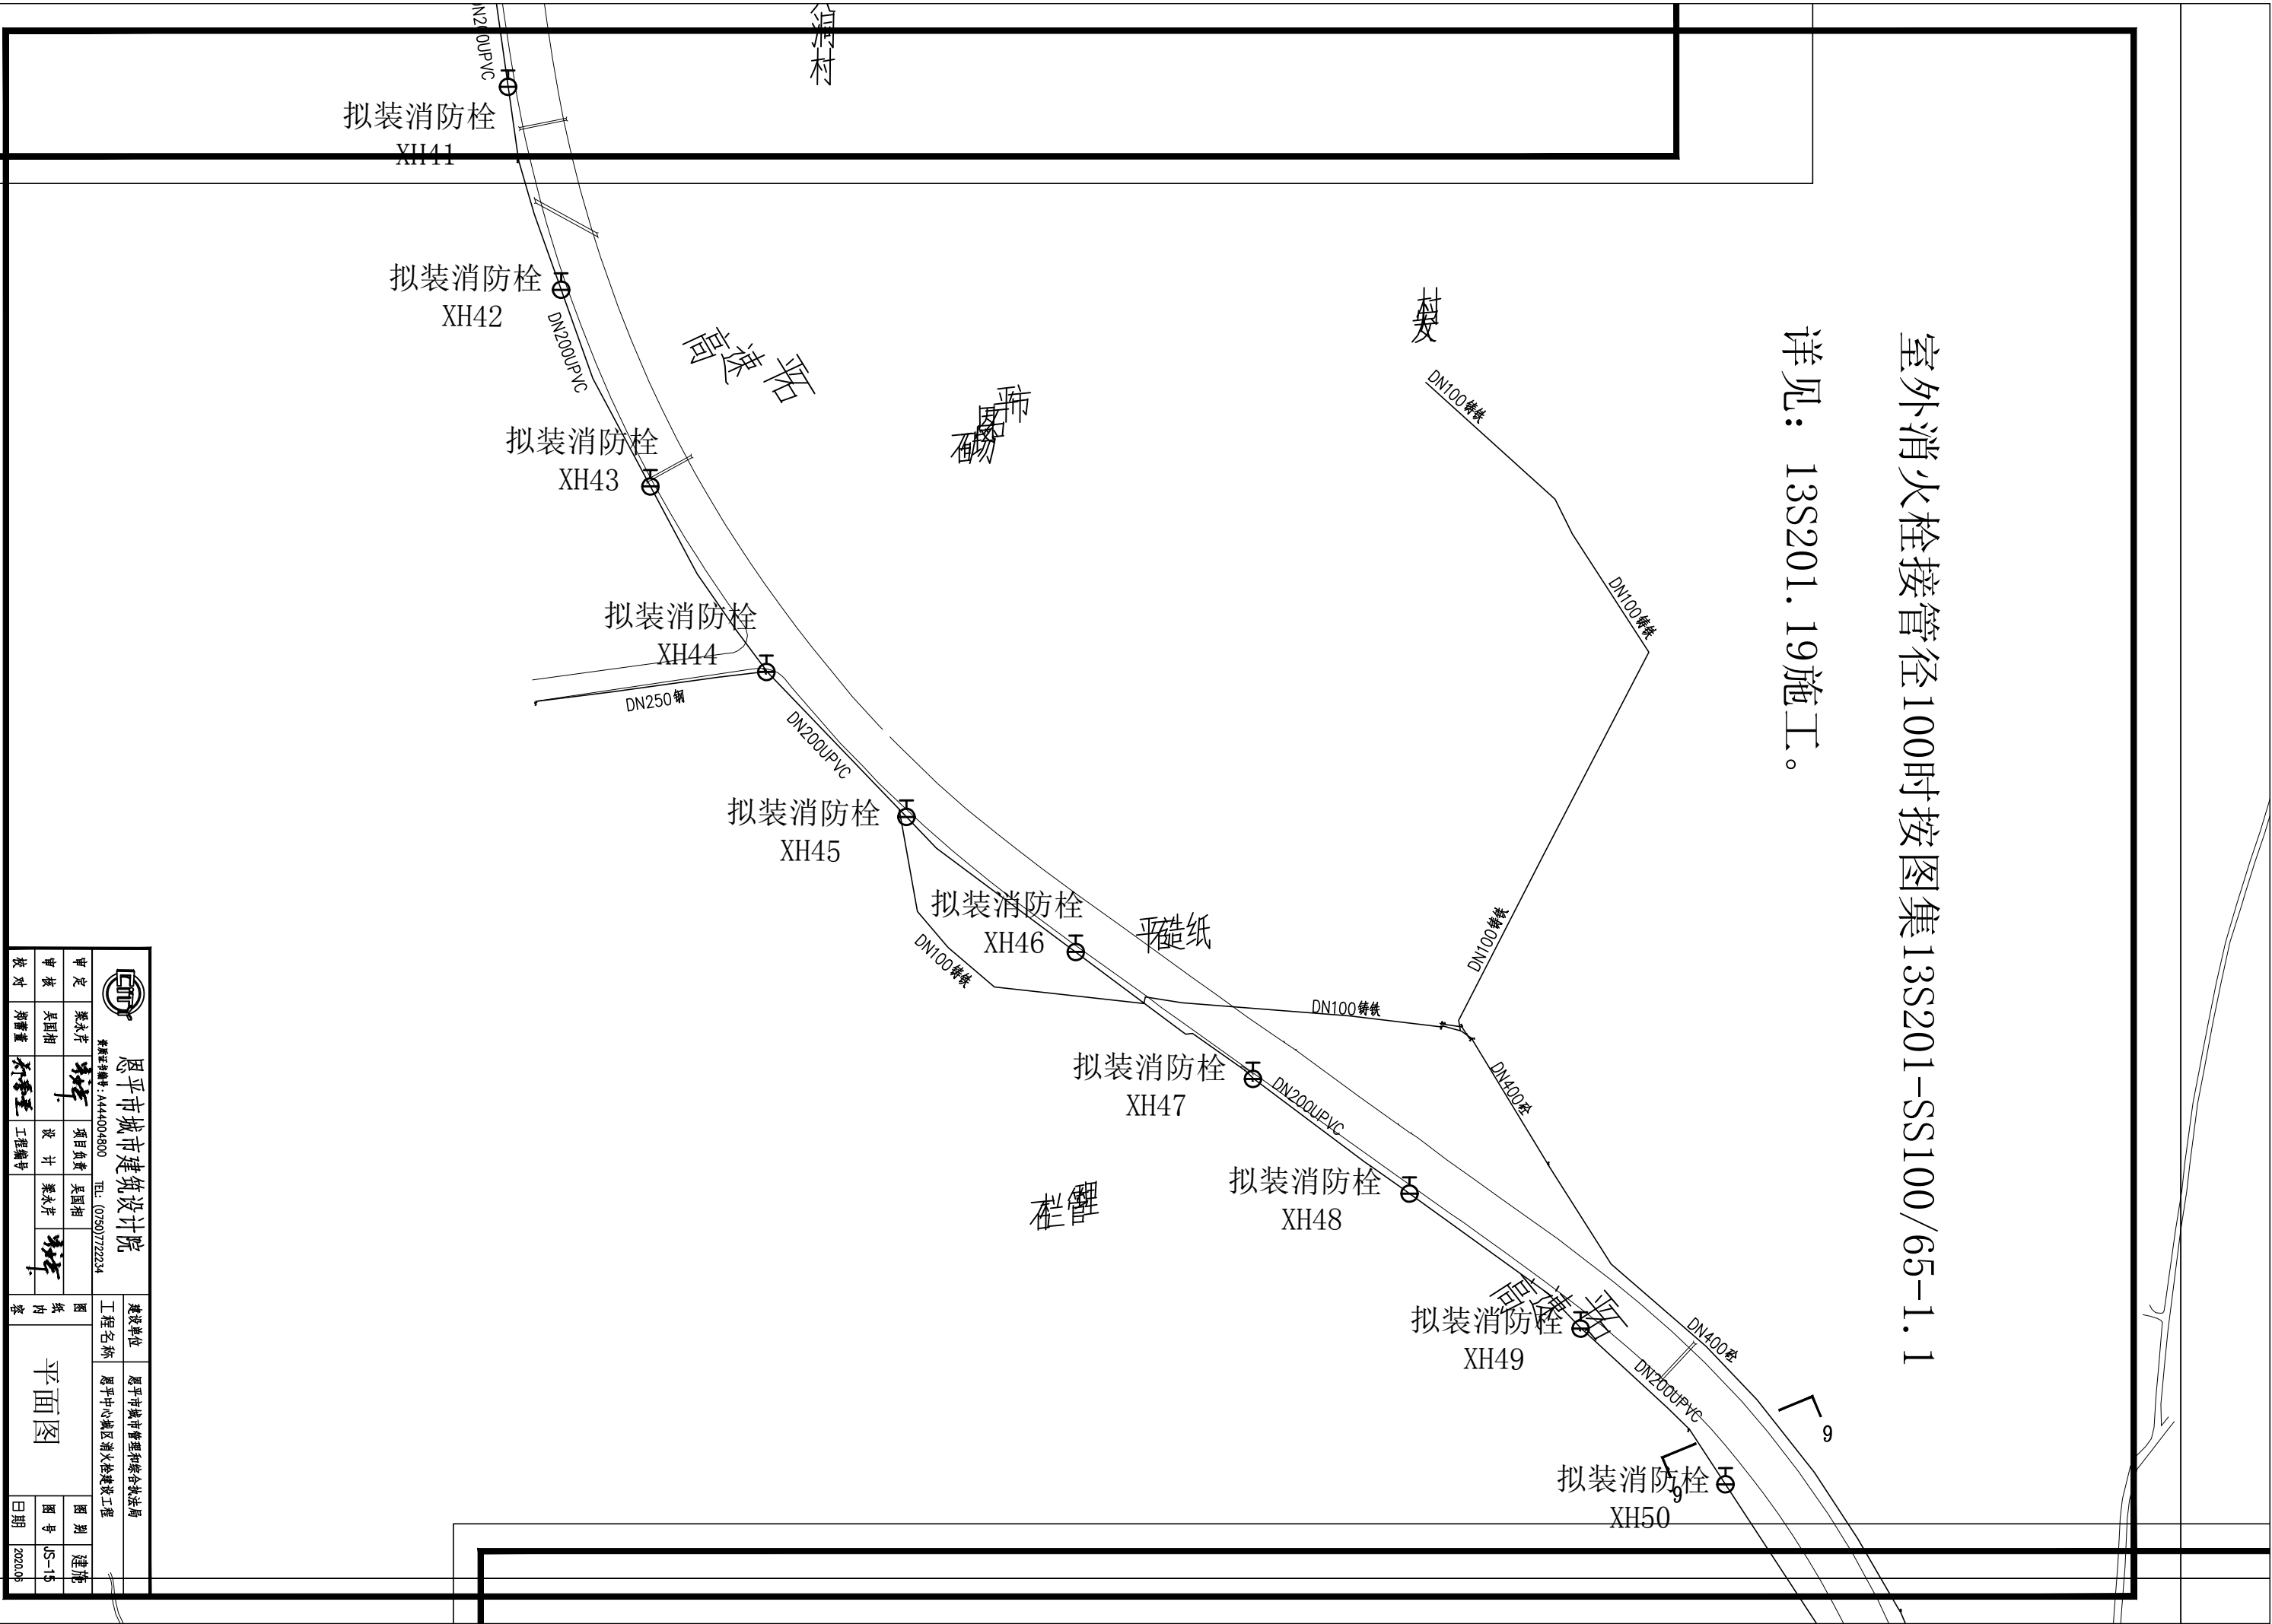

<div><div>审 定</div><div>梁永芹</div></div> <div><div>审 核</div><div>吴国相</div></div> <div><div>校 对</div><div>梁永芹</div></div>				<div>工程名称</div> <div>恩平市城市建筑消防设施工程</div>		<div>图 号</div> <div>JS-15</div>	
<div><div>项 目 负 责 人</div><div>梁永芹</div></div> <div><div>项 目 设 计</div><div>梁永芹</div></div> <div><div>项 目 校 对</div><div>梁永芹</div></div>				<div>图 例</div> <div>JS-15</div>		<div>图 号</div> <div>JS-15</div>	
<div><div>项 目 负 责 人</div><div>梁永芹</div></div> <div><div>项 目 设 计</div><div>梁永芹</div></div> <div><div>项 目 校 对</div><div>梁永芹</div></div>				<div>图 例</div> <div>JS-15</div>		<div>图 号</div> <div>JS-15</div>	
<div><div>项 目 负 责 人</div><div>梁永芹</div></div> <div><div>项 目 设 计</div><div>梁永芹</div></div> <div><div>项 目 校 对</div><div>梁永芹</div></div>				<div>图 例</div> <div>JS-15</div>		<div>图 号</div> <div>JS-15</div>	